





TK Parallel Quick Guide



Schema Sistema

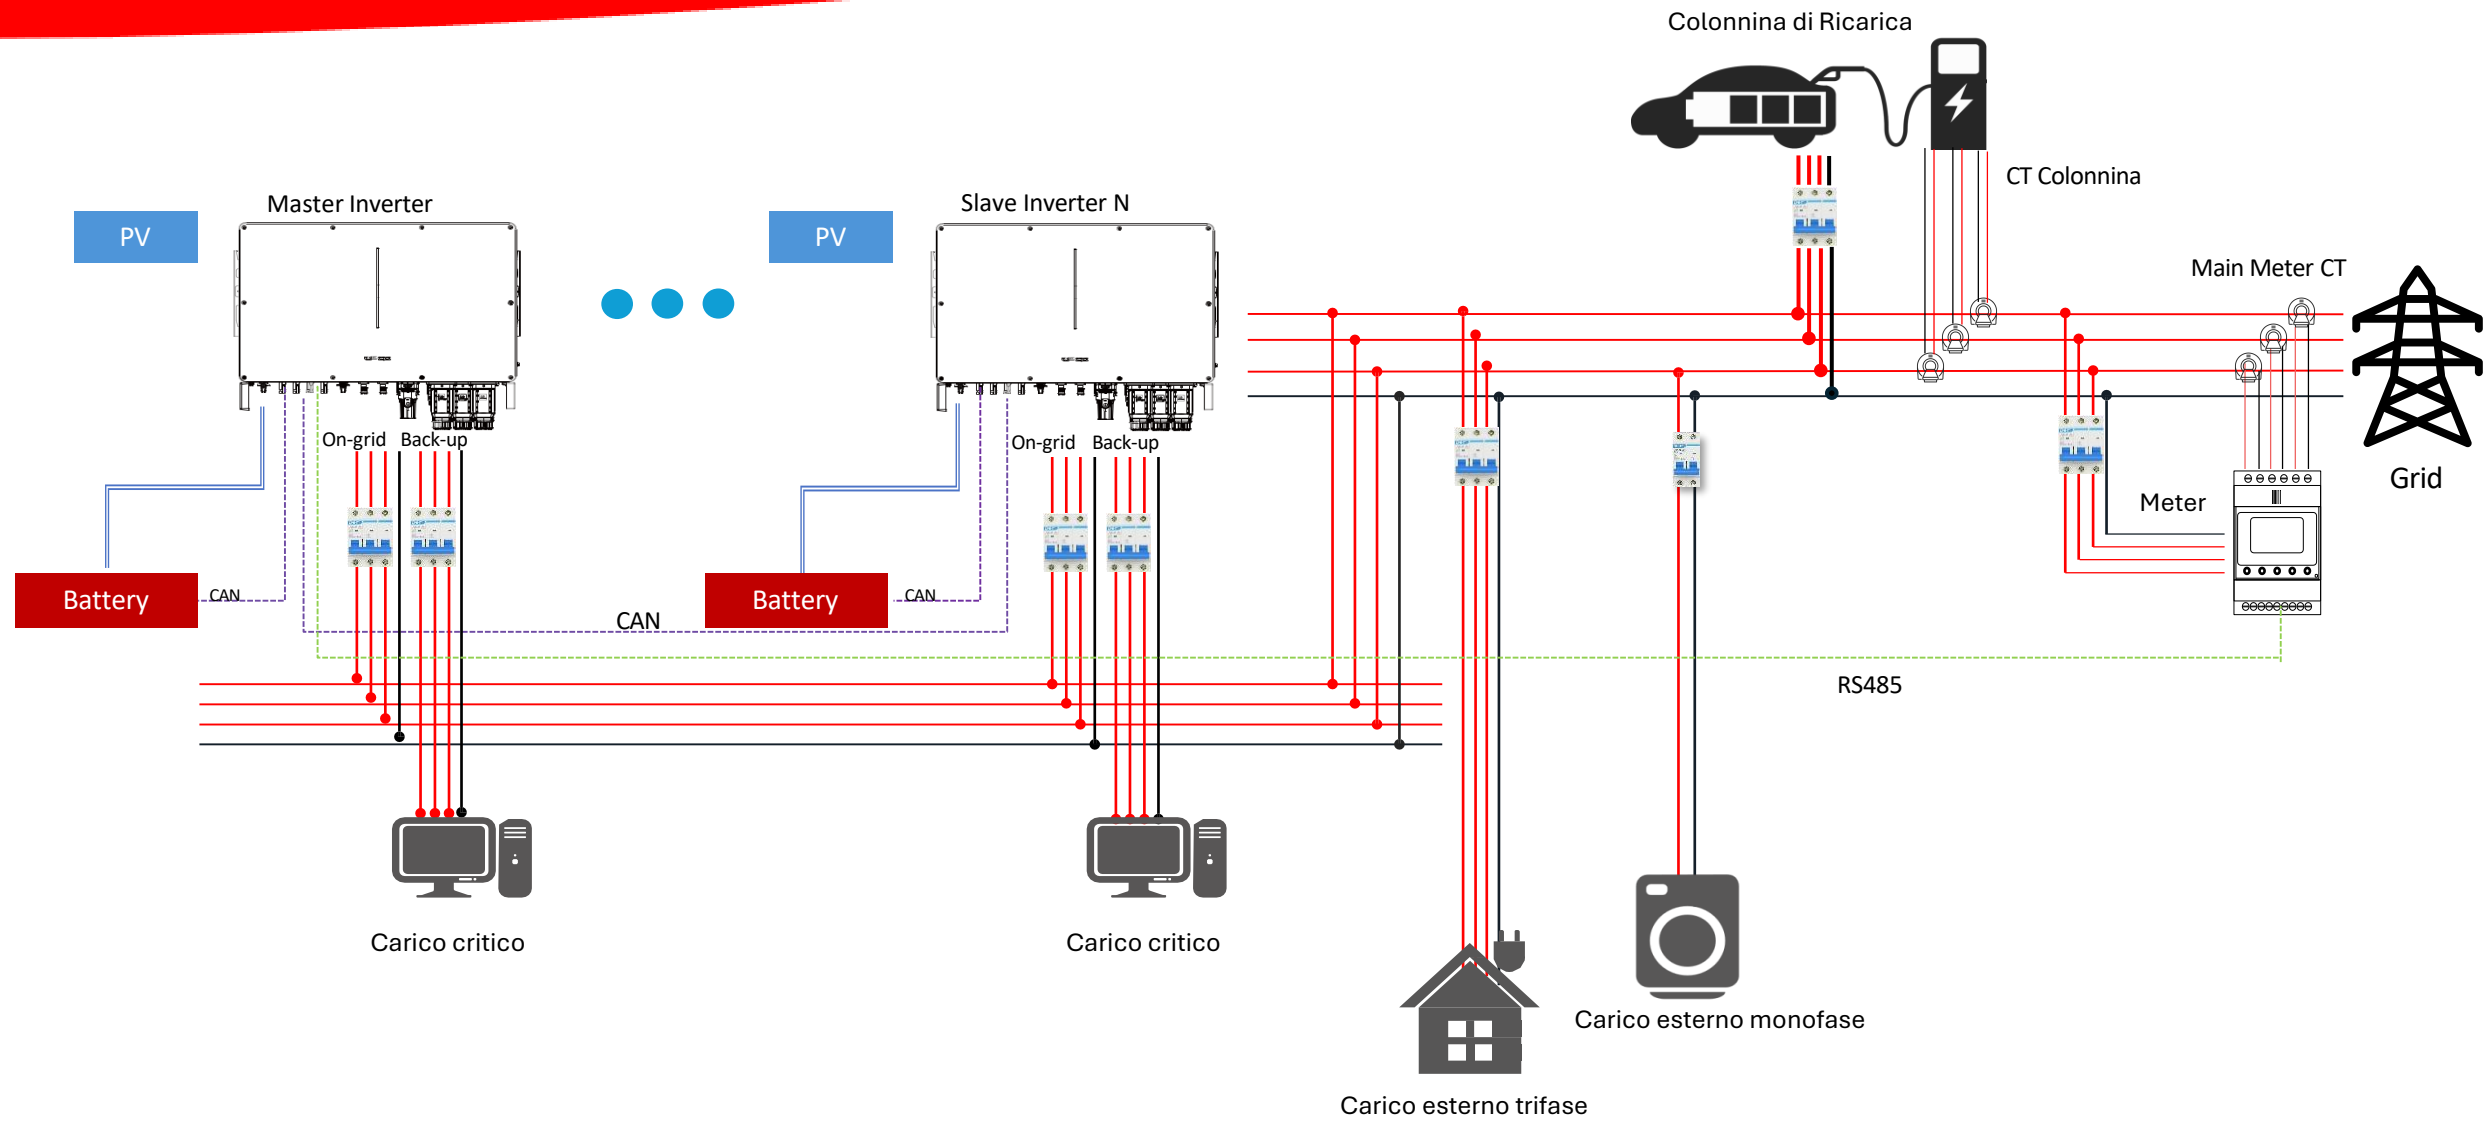

CAN Connection

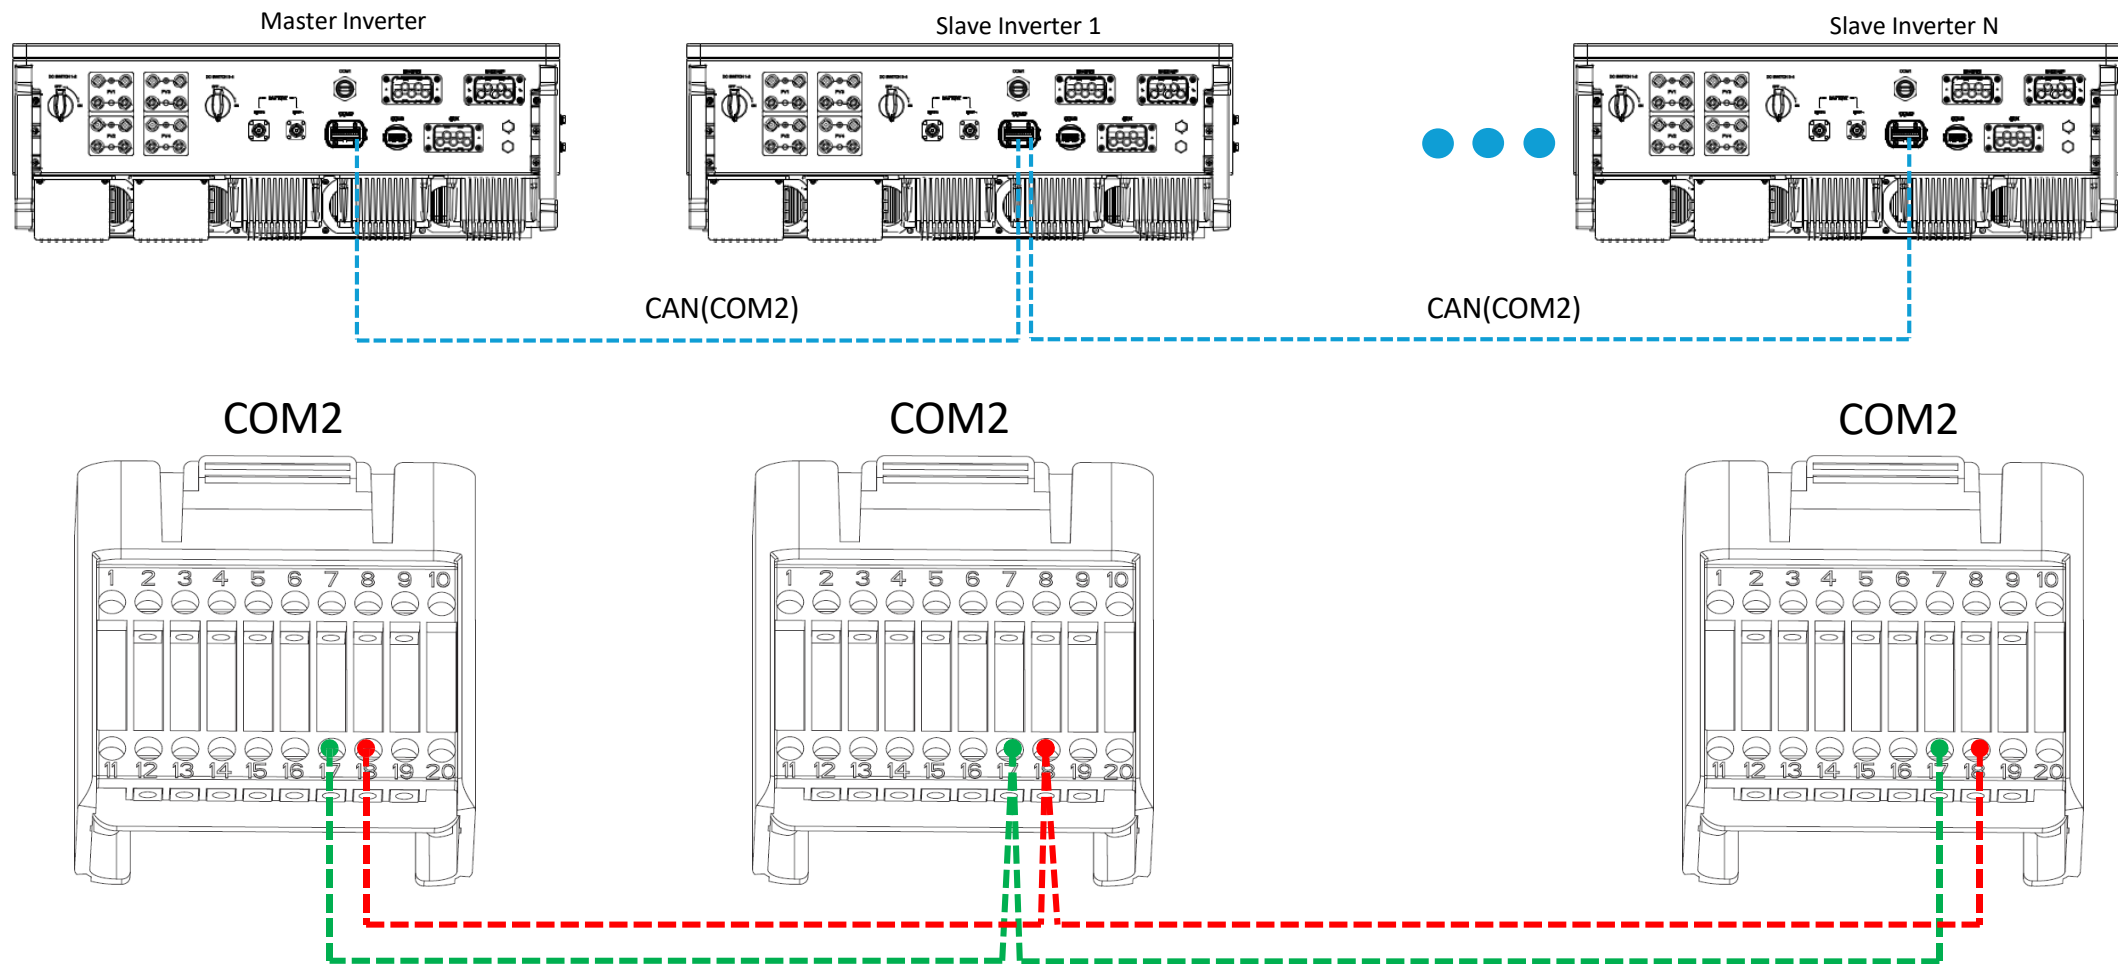

CAN Termination

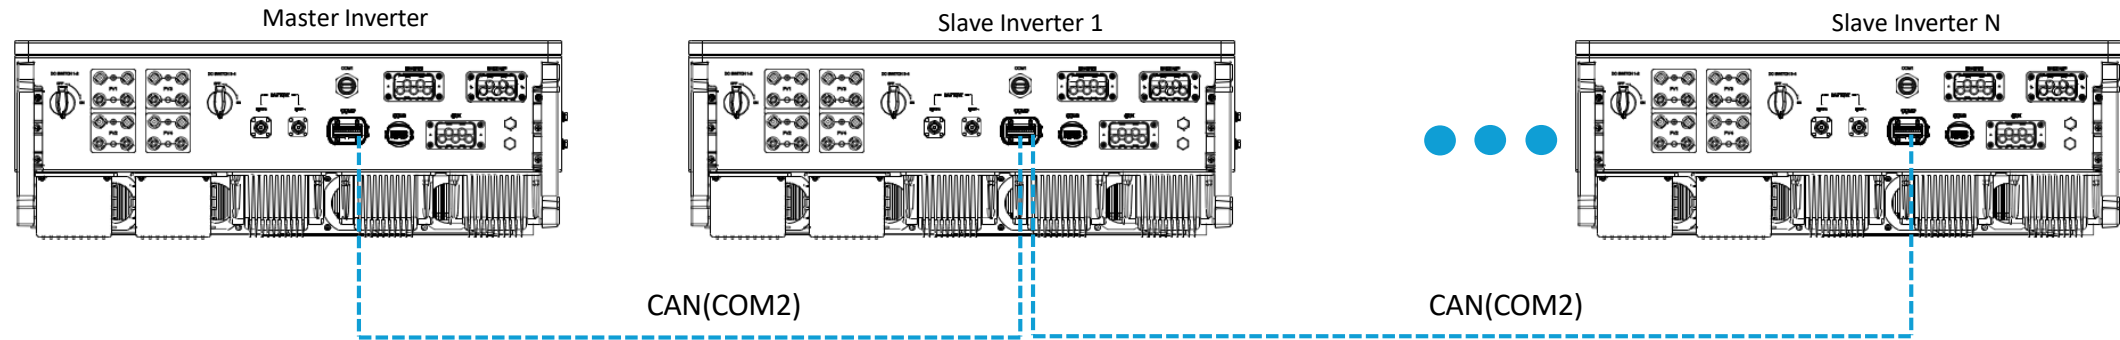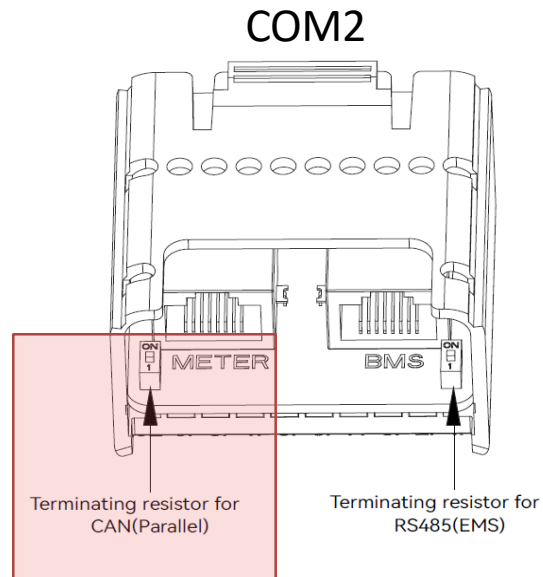

Attivare posizionando su ON la resistenza nella porta COM2 dell'inverter master e dell'ultimo slave.

Lasciare su OFF gli inverter intermedi.

(In caso di due inverter attivare entrambe).

Meter connection

